



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI Nr. RI18IB0007

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ciemats Saulīši”**

Juridiskā adrese: **„Saulīši”, Stopiņu novads, LV-2130**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40101002170**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **11.09.1992.**

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: **14.03.2005.**

Iekārta, operators: **Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas SIA „Ciemats Saulīši”**

Adrese: **Aroniju iela 42, Dreiliņi, Stopiņu novads**

Tālruņa numurs: **67901050**

Elektroniskā pasta adrese: **info@ciematssaulisi.lv**

Teritorijas kods: **0809600**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma: 8.punkta 8.9. apakšpunktam – **notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2017. gada 7. decembris

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: **2018. gada 2. februāris**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Direktora vietniece,
Resursu kontroles daļas vadītāja

M.Mileika

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās.

Saturs

A sadaļa

<i>Vispārīgā informācija par atļauju</i>	<i>3</i>
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju	3
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja	3

B sadaļa

<i>Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums</i>	<i>3</i>
6. Pieteiktās darbības īss apraksts	3
7. Atrāšanās vietas novērtējums	5
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot kuri ir ņemti vērā)	5
9. Iesnieguma novērtējums	6

C sadaļa

<i>Atļaujas nosacījumi</i>	<i>9</i>
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	9
11. Resursu izmantošana	11
12. Gaisa aizsardzība	11
13. Notekūdeņi	12
14. Troksnis	13
15. Atkritumi	14
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai	15
16 ¹ . Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	15
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos	15
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi	15
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	15
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	16
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm	16
Tabulas	18
Pielikumi	23
1. pielikums. Saņemtie dokumenti un norādes par datumiem;	
2. pielikums. Iesnieguma kopsavilkums.	
3. pielikums. Notekūdeņu attīrīšanas shēma.	
4. pielikums. Veselības inspekcijas 05.01.2018. atzinums Nr. 2.3.3-21/34239/157.	

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

1. Likums „Par piesārņojumu”;
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atļauja Nr. RI18IB0007 izsniegta 02.02.2018. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

Atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trīs divi prim daļu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

- Veselības inspekcijai;
- Stopiņu novada domei;
- Vides pārraudzības valsts birojam.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Iepriekš uzņēmuma darbību reglamentēja 11.05.2009. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RI09IB0033.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

Pārvalde saņēma SIA „Ciemats Saulīši” iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai esošai piesārņojošai darbībai – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai. Iepriekš uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentēja 11.05.2009. izsniegtā B

kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI09IB0033, kura bija derīga līdz 10.05.2014. Tā kā uzņēmums laicīgi neiesniedza iesniegumu par termiņa pagarinājumu, līdz ar to nepieciešams saņemt jaunu atļauju.

Saskaņā ar iesniegumu atļaujas saņemšanai, SIA „Ciemats Saulīši” nodarbojas ar ciemata „Saulīši” (t.sk. „Jaunstrazdiņi” un „Bērziņi”), kas atrodas Stopiņu novadā, radušos notekūdeņu attīrīšanu izmantojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

2009. gadā tika nodotas ekspluatācijā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-25.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īss tehnoloģiskais raksturojums.

BioDRY-S-25 (attīrīšanas iekārtu identifikācijas Nr.A100719) – komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk – NAI) ar projektēto jaudu 25 m³/dnn. Iekārtu veido divas nosēdakas, sūkņtava ar padeves sūkni, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-25 (monobloks un otrreizējais nostādinātājs, kontrolakas ar recirkulācijas sūkni). Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas Nr.N100761). NAI BioDRY-S-25 nodrošina 150 CE (cilvēku ekvivalentos izteikts piesārņojuma daudzums) (pēc pases datiem) vai ~ 69 CE (pēc 02.08.2017. testēšanas pārskata datiem) komunālo notekūdeņu attīrīšanu.

NAI darbības princips.

Notekūdeņu pirmreizējā nostādināšana nepieciešama, lai atdalītu no notekūdeņiem smiltis, taukus un daļu suspendēto vielu. Pēc nostādināšanas notekūdeņi nonāk bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā, tā veidota no nerūsējošā tērauda tvertnes, kurā ievietots plastmasas pildījums un membrānu gaisa aeratori. Uz plastmasas pildījuma ir piestiprināta mikroorganismu biocenoze, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu no organiskām vielām, savukārt membrānu gaisa aeratori nodrošina mikroorganismu dzīvības procesu uzturēšanai nepieciešamo skābekļa pievadīšanu, kā arī notekūdeņu sajaukšanu. Pēc attīrīšanas procesa notekūdeņi nonāk otrajā nostādinātājā, kurā no notekūdeņiem tiek atdalītas liekās dūņas.

Kanalizācijas sistēmu savāktu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģija - otrējā attīrīšana.

NAI tiks attīrīti komunālie (sadzīves) notekūdeņi (ražošanas un asenizācijas notekūdeņi netiks pieņemti).

Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi ar piesārņojuma slodzi:

- Suspendētās vielas – 50-250 mg/l;
- BSP₅ – 100-250 mg/l;
- ŪSP – 200-450 mg/l;
- P_{kop} – 1-8 mg/l;
- N_{kop} – 5-40 mg/l.

Izplūdē nodrošinot šādas koncentrācijas:

- Suspendētās vielas – ≤ 35 mg/l;
- BSP₅ – 25 mg/l;
- ŪSP – 125 mg/l.

Attīrīšanas iekārtu attīrīšanas efekts:

- Suspendētās vielas – līdz 90 %;
- BSP₅ – līdz 90 %;
- ŪSP – līdz 80 %;
- P_{kop} – līdz 50 %;
- N_{kop} – līdz 70 %.

NAI darbības shēmas parādītas 3. pielikumā.

Notekūdeņu uzskaitē tiek veikta aprēķinu ceļā.

Notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās dūņas tiek nodotas komersantam, kam izsniegta atbilstoša atļauja.

NAI avārijas gadījumā notekūdeņi tiks uzkrāti nosēdākās, kas atrodas pirms bioloģiskās attīrīšanas iekārtas vai nostādinātājā, kas atrodas pēc bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Uzkrātie notekūdeņi tiks izvesti ar autocisternām.

Pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-25 (Aroniju ielā 42, Dreiliņi, Stopiņu novads) pieslēgts viens kanalizācijas vads, kura garums ir 330 m.

Tehniskais stāvoklis ir labs, avārijas nav bijušas, atsevišķu pārsūkņēšanas staciju nav.

Ūdens ieguve.

Uzņēmums veic ūdens ieguvi izmantojot vienu pazemes ūdens ieguves urbumu Nr.1 (identifikācijas Nr. P101532). Ūdens pēc iegūšanas tiek atdzelžots izmantojot atdzelžošanas iekārtu un piegādāts iedzīvotājiem. Atdzelžošanas procesā ūdenī esošie divvērtīgā dzels joni tiek oksidēti par trīsvērtīgā dzels savienojumiem, kas ir mazšķīstoši un kurus atdala no ūdens izmantojot ūdens filtrēšanu.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” definīcijām - operators ir „privātpersona, atvasināta publiska persona, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kura veic profesionālu darbību vai ir atbildīga par šādas darbības veikšanu vai kurai ir noteicošā ekonomiskā ietekme uz attiecīgās profesionālās darbības tehnisko izpildījumu” un iekārta „ir stacionāra tehniska vienība, kurā tiek veikta viena vai vairākas A, B vai C kategorijas piesārņojošas darbības, kā arī citas ar iekārtas pamatdarbību tieši tehniski saistītas darbības, kas ietekmē emisiju vai piesārņojumu un tiek veiktas ar iekārtas darbību saistītā teritorijā”.

Līdz ar to, B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā tiek iekļauta informācija par pazemes ūdens ieguvi.

7. Atrašanās vietas novērtējums

Zemes gabals (Aroniju iela 42, Dreiliņi, Stopiņu novads) no visām pusēm robežojas ar zemesgabaliem, kuru atļautā izmantošana ir Savrupmāju apbūves teritorija (DzS).

NAI atrodas uz nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8096 002 1190.

Saskaņā ar Stopiņu novada teritorijas plānojumu no 2017. gada Stopiņu novada funkcionālā zonējuma kartē ir atzīmēta NAI, līdz ar to secināms, ka atbilstoši teritorijas plānojam NAI ir atļautā zemesgabala izmantošana.

Uz 11.05.2009. izsniegtās B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI09IB0033 izsniegšanu Stopiņu novada dome neiebilda atļaujas izsniegšanai.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu tika saņemts Veselības inspekcijas atzinums.

05.01.2018. tika saņemts Veselības inspekcijas atzinums Nr. 2.3.3-21/34239/157, kurā tā norāda, ka neiebild atļaujas izsniegšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai, ievērojot šādus nosacījumus:

- iekārtot un ievērot aizsargjoslas ap ūdens ieguves urbumu saskaņā ar MK 20.01.2004. noteikumiem Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu likuma 9. un 39. pantu;
- nodrošināt iegūtā ūdens kvalitāti, veikt ūdensapgādes sistēmas iekārtu dezinfekciju saskaņā ar MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām;
- ievērot aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. un 55. panta prasībām;
- nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punktā minēto mērķlielumu;
- nodrošināt notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;

- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 19.panta prasībām.

Atzinums pievienots atļaujas 4. pielikumā. Atzinumā izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā atļaujas C sadaļā.

Atzinums no Stopiņu novada domes netika saņemts.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi netika saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Notekūdeņu attīrīšanas procesā netiek izmantotas ķīmiskās vielas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās notekūdeņu aerācijas process ir noregulēts, lai nodrošinātu efektīvu notekūdeņu attīrīšanu, līdz ar to lietderīgi tiktu izmantota enerģija.

Uzņēmums ievēro un seko līdzi visiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz vides aizsardzību un to prasību ievērošanu.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

Uzņēmums veic ūdens ieguvu izmantojot vienu pazemes ūdens ieguves urbumu Nr.1 (identifikācijas Nr. P101532, DB Nr. 21336). Plānotais ūdens patēriņš 82,192 m³/dnn jeb 30000 m³/gadā.

Informācija par ūdensapgādi sniegta 9. tabulā.

Informācija par ūdens lietošanu sniegta 11. tabulā.

Uzņēmumam ir noslēgts līgums ar zemes īpašnieku par 2 pazemes ūdens ieguves urbumu izmantošanu adresē Saulīšu ielā 2, Dreiliņos, Stopiņu novadā (kadastra Nr. 8096 002 0015, adrese Garā iela 37C, Dreiliņi, Stopiņu novads). Uzņēmums iesniegumā norāda, ka pašlaik abi urbumi netiek lietoti. Tiek plānota viena urbuma likvidēšana un otra urbuma atstāšana rezervē, lai nodrošinātu ūdensapgādi, ja dažādu iemeslu dēļ rodas problēmas ar ūdens ieguvu no pašreiz izmantotā urbuma.

Saskaņā ar MK 21.08.2012. noteikumu Nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 83. punktu derīgo izrakteņu ieguvējs nodrošina derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju, ja ieguves darbus pārtrauc uz laikposmu, kas ilgāks par pieciem gadiem, kā arī atbilstoši MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” III nodaļas 21. punktam un šo noteikumu 9. pielikumam ja pazemes ūdens ieguves urbuma ekspluatācija tiek pārtraukta, pazemes ūdeņu ieguvējs nodrošina tā konservāciju vai likvidāciju, par ko ir jāsastāda akts.

Līdz ar to Pārvalde atļaujā izvirza nosacījumu līdz 07.05.2018. sniegt Pārvaldē informāciju par turpmāko rīcību ar pazemes ūdens ieguves urbumiem. Pārvalde vērš Jūsu uzmanību, ka pazemes ūdens ieguve no šiem urbumiem līdz ar to nav atļauta, kamēr netiks izvērtēta nepieciešamība saņemt ūdens resursu lietošanas atļauju.

Enerģija

Elektroenerģija tiek izmantota ražošanas iekārtām (NAI sūkņu un kompresoru darbībai) un apgaismojumam.

Elektroenerģija saskaņā ar noslēgto līgumu.

Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.

Informācija par elektroenerģijas izmantošanu apkopota 7. tabulā.

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas

Saimnieciskajā darbībā netiek izmantotas ķīmiskās vielas vai maisījumi.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. smaku veidošanās

Notekūdeņu attīrīšanas procesā var rasties neattīrītiem notekūdeņiem raksturīga smaka. Iespējamais iemesls - akās (virskārtā) uzkrāties nogulšņu daudzums. Paredzēts, ka ar vakuumsūkņa palīdzību tiks iztīrīti nostādinātāji un nogulsnes nodotas tālākai apsaimniekošanai uzņēmumam, kuram ir atļauja šādu darbību veikšanai.

Sūdzības par traucējošām smakām līdz šim nav saņemtas.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Uz NAI BioDRY-S-25 (identifikācijas Nr. A100719) tiek novadīti komunālie notekūdeņi no ciemata „Saulīši” esošajā māju rajona. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī (ar izplūdes identifikācijas Nr. N100761).

Kopējais notekūdeņu maksimālais daudzums, kas tiek novadīts meliorācijas grāvī – 12,329 m³/dnn; 4500 m³/gadā.

Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēma nav ierīkota. Lietus ūdeņi pa grāvīšiem paštecē tiek novadīti no ciemata teritorijas.

Informācijas par piesārņojošo vielu limitiem dota 16. tabulā.

Informācija par uzņēmuma darbības rezultātā radīto notekūdeņu daudzumu un novadīšanu parādīta 17.tabulā.

SIA „Vides audits” laboratorija ir veikusi notekūdeņu testēšanu, ko apliecina testēšanas pārskats Nr. 2800-27.07-17. Testēšanas pārskatā redzami testēšanas rezultāti notekūdeņiem atbilst pēc attīrīšanas MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

Testēšanas pārskata Nr. 2800-27.07-17 rezultāti – NAI BioDRY-S-25:

<i>Piesārņojošā viela</i>	<i>Robežkoncentrācija mg/l</i>	<i>Ieplūde</i>	<i>Izplūde</i>
<i>Suspendētās vielas</i>	35	308 ± 31	27 ± 3
<i>BSP₅</i>	25	339 ± 24	11 ± 0,8
<i>ĶSP</i>	125	638 ± 41	63 ± 4
<i>N_{kop}</i>	<i>atbilstoša attīrīšana</i>	57,5 ± 2,9	21,9 ± 1,3
<i>P_{kop}</i>	<i>atbilstoša attīrīšana</i>	8,71 ± 0,52	0,643 ± 0,039

NAI teritorija ietilpst Daugavas upju baseinu apgabalā. Notekūdeņi no SIA „Ciemats Saulīši” NAI ietek meliorācijas grāvī (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 4123451), ar tālāku sateci Juglas ezerā (no Lielās Juglas un Mazās Juglas sateces) (ūdens objekta kods – E045), un tās ekoloģiskā kvalitāte pēc 2009. – 2014. gada monitoringa cikla rezultātiem vērtēta kā vidēja. Pēc Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna

2016. – 2021. gadam mērķis ir nodrošināt kvalitātes nepasliktināšanos un sasniegt labu kvalitāti.

Pārvalde uzskata, lai nodrošinātu ūdens objekta (ūdens objekta kods E045) ekoloģisko un ķīmisko kvalitāti, saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 63.1. apakšpunktu Pārvalde var izvirzīt stingrākas prasības iekārtas radītā piesārņojuma samazināšanai. Turklāt MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 37.1. apakšpunktā norādīts, ka atbilstoša attīrīšana ir tādu tehnoloģiju un novadīšanas sistēmu izmantošana, kas nodrošina pieņemošā ūdensobjekta atbilstību tam noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem.

Saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumiem Nr. 418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” Juglas ir riska ūdensobjekts.

Līdz ar to Pārvalde atļaujas 13.3. punktā un 16. tabulā izvirza papildus nosacījumu BSP₅ un KSP koncentrāciju nodrošināšanai un piesārņojuma samazināšanai (%) un kopējā slāpekļa un kopējā fosfora piesārņojuma samazināšanai (%).

NAI piesārņojuma slodze atbilst tipisku sadzīves notekūdeņu raksturojošiem parametriem.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

NAI darbības rezultātā rodas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (atkritumu klase 190805) un atkritumi no smilšu uztvērējiem (atkritumu klase 190802).

Atkritumi tiks nodoti komersantam, kam ir attiecīga atļauja.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā, atkritumu savākšana un pārvadāšana – 22.tabulā.

9.8. trokšņa emisija

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nav konstatēti trokšņa avoti, kuru radītais troksnis pārsniegtu pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamās vietās. Ņemot to vērā, nav veikti trokšņa mērījumi pie dzīvojamām mājām.

9.9. augsnes aizsardzība

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir hermētiskas, līdz ar to tās nepiesārņo augsni un gruntsūdeņus. Uzņēmumam nav informācijas par augsnes vai gruntsūdeņu piesārņojumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nostādinātājos līdz izvešanai atrodas dūņas. Nostādinātāji ir slēgtas tvertnes, līdz ar to nenotiek augsnes piesārņošana ar dūņām.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu reģistra datiem NAI teritorija nav iekļauta piesārņoto vai potenciāli piesārņoto vietu sarakstā.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

NAI iespējamā avārija ir strāvas padeve pārrāvums, problēmas aerācijas procesā, notekūdeņu ieplūdes traucējums notekūdeņu attīrīšanas iekārtās vai aktīvo dūņu darbību nomācošu vielu nonākšana notekūdeņos. Šo avāriju rezultātā tiek traucēta notekūdeņu attīrīšana un vidē var nonākt neattīrīti notekūdeņi. Elektroapgādes pārrāvuma gadījumā pēc iespējas ātrāk jāatjauno strāvas padeve.

NAI avārijas gadījumā notekūdeņi tiks uzkrāti nosēdakās, kas atrodas pirms bioloģiskās attīrīšanas iekārtas vai nostādinātājā, kas atrodas pēc bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Uzkrāti notekūdeņi tiks izvesti ar autocisternām.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. Šī atļauja izsniegta SIA „Ciemats Saulīši” notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BioDRY-S-25 (ar projektēto jaudu 25 m³/dnn, NAI identifikācijas Nr. A100719) un attīrīto notekūdeņu novadīšanai līdz 12,329 m³/dnn jeb 4500 m³/gadā ar izplūdi meliorācijas grāvī (identifikācijas Nr. N100761).
2. Atļauja attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.
3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatora maiņas gadījumā iesniegt Pārvaldē iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
4. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošu darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septīto daļu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta prasībām operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, un par rīcību avārijas situācijā.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32⁹. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 - operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
 - darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos gadījumos:
 - vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
 - operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru;
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atceļ operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.

11. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
12. **Katru gadu līdz 1. aprīlim** iesniegt Pārvaldē un Stopiņu novada domē gada pārskatu par **monitoringa rezultātiem** (ar to izvērtējumu) atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45. panta sestajā daļā noteiktajam un iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par **atļaujas nosacījumu izpildi** atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam. Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā *Atskaišu, iesniegumu un VEIDLAPU formas*.
13. **Līdz 20.08.2022.** iesniegt aktualizēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību dokumentu kopiju.

10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana:

11.1. Ūdens

1. Ūdens ieguve saskaņā ar 9. tabulu.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu un Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumiem Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” veikt aprēķinus par pazemes ūdens ieguvī; pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli iesniegt attiecīgai Valsts ieņēmuma dienesta teritoriālajai iestādei.
3. Nodokļa aprēķināšanai izmantot ūdens resursu klasifikāciju atbilstoši Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 3. pielikumā minētajiem ūdeņu veidiem. Nodokļa likmes par ūdeņu ieguvī noteiktas Dabas resursu nodokļa likuma 2. pielikumā.
4. Pazemes ūdens klasifikāciju atbilstoši ķīmiskajam sastāvam un specifiskajām īpašībām noteikt saskaņā ar Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 8. pielikumu.
5. Ja pazemes ūdens ieguves urbuma ekspluatācija tiek pārtraukta, pazemes ūdeņu ieguvējs nodrošina tā konservāciju vai likvidāciju, par ko ir jāsastāda akts, atbilstoši Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” III nodaļas 21. punktam un šo noteikumu 9. pielikumam.
6. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
7. Nodrošināt aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas vietām atbilstoši Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu likuma 9. panta prasībām, ievērot aizsargjoslu izveidošanas, grozīšanas un likvidēšanas noteikto kārtību atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33. pantam, aizsargjoslu pārklāšanās gadījumos ievērot stingrākās prasības un lielāko minimālo platumu aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 34. pantam, ievērot vispārīgās aizsargjoslu prasības, kas noteiktas Aizsargjoslu likuma 35. pantā, un aprobežojumus aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 39. panta prasībām.

8. Nodrošināt pazemes ūdens ieguves urbumu atveru aprīkojuma hermētiskumu; uzturēt sūkņu telpu sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī nodrošināt tos pret applūšanu saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2003. noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 34. punktu.
9. Dzeramajam ūdenim jāatbilst Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
10. Nav atļauta pazemes ūdens ieguve no urbumiem nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 8096 002 0015, līdz netiks izvērtēta nepieciešamība saņemt ūdens resursu lietošanas atļauju.
11. **Līdz 07.05.2018.** iesniegt Pārvaldē informāciju (pasākumu plānu) par turpmāko rīcību ar pazemes ūdens ieguves urbumiem nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 8096 002 0015.

11.2. Enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 10. punkta prasībām.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.4. Smakas

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Pārvaldē saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 23. punkta prasībām.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.6.emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Mainoties uzņēmuma darbībai un tehnoloģijām, informēt Pārvaldi.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Ciemata „Saulīši” komunālos notekūdeņus attīrīt NAI un attīrītos notekūdeņus novadīt meliorācijas grāvī.
2. Attīrīto notekūdeņu izplūdes parametri un atļautais vidē novadīto notekūdeņu daudzums ir noteikts 17. tabulā.
3. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze notekūdeņos pēc NAI norādīta 16. tabulā.
4. Notekūdeņu pieņemšanu uz NAI no citiem uzņēmumiem un iestādēm veikt saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem. Līgumam par notekūdeņu novadīšanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Nodrošināt otrējo (bioloģisko) notekūdeņu attīrīšanu.
2. Jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi vidē, virszemes ūdeņos un gruntī.
3. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz NAI, uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloģijai, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41. punktam. NAI apkopi veikt atbilstoši tehniskajai pasē norādītajai kārtībai.
4. Nodrošināt aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. pantu, ievērot 55. pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslā.
5. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Notekūdeņu izplūdes vietai nodrošināt notekūdeņu uzskaiti. Uzskaites datus fiksēt notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī.
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo un izplūstošo notekūdeņu kvalitātes kontroles monitoringu veikt pēc 24. tabulā noteiktajiem parametriem.
3. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdē un izplūdē. Jānodrošina pieejamība pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu analīžu paraugu ņemšanas vietām (ierīkot taku, izplaut zāli).
4. Veicot no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitēto notekūdeņu monitoringu, jāievēro MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikumā noteiktās procedūras un references analīzes metodes. Citas analīzes metodes var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus.
5. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētai laboratorijai. Testēšanas pārskatam jāsaturs ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju. Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un testēšanu.
6. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,

piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14. punkta prasībām.

7. Konstatējot emisiju neatbilstību atļaujas nosacījumiem, par to informēt Pārvaldi un Veselības inspekciju, kā arī noskaidrot neatbilstību cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62. punktam.
8. 1x ceturksnī veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu (%). Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai.

13.4.mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par ūdens piesārņošanu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” prasībām. Pārskats par dabas resursu nodokli jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.
2. ***Katru gadu līdz 1. martam*** VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniegt vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu un MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62. punktu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā jāinformē Pārvalde par avārijas gadījumiem nepārvaramas varas dēļ, kā arī Pārvaldē jāiesniedz un jāsaskaņo pasākumu plāns, lai novērstu turpmāku vides piesārņošanu.
4. Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.
5. Ja tiek pārsniegti piesārņojošo vielu koncentrācijas limiti, nekavējoties iesniegt Pārvaldei ziņojumu, kurā norādīti limitu pārsniegšanas iemesli un to analīze, un pasākumu plānu situācijas uzlabošanai.

14. Troksnis:

14.1.trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.2.trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Troksņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.

14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt troksņa avotu radīto troksņu mērījumus atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Troksņa

novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu rezultātiem.

2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21. tabulai.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” atkritumu klasifikatoram.
2. NAI darbības rezultātā radušos atkritumus (dūņas) nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuriem ir izsniegta atbilstoša atļauja šādu darbību veikšanai.
3. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantu, 15. panta pirmo un otro daļu. Atkritumus savākt un uzglabāt, neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas.
4. Sadzīves notekūdeņu dūņas (atkritumu klase 190805) apsaimniekot atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapā „Veidlapa Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaitē.
2. Saskaņā ar MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” II nodaļas „Notekūdeņu dūņu un komposta kvalitātes noteikšana” prasībām, ja dūņas paredzēts izmantot lauksaimniecībā, veikt dūņu analīzes akreditētā laboratorijā.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma 7.panta prasībām nepieļaut neattīrīto notekūdeņu noplūdi vidē, lai nepasliktinātu pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli.
2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
3. Nodrošināt aizsargjoslu apsaimniekošanu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ievērojot Aizsargjoslu likuma 28. panta trešajā daļā noteiktās prasības.

16.¹Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, operatoram iesniegt attiecīgu iesniegumu Pārvaldē, kurā norādīti pasākumi, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar operatora izstrādātajiem rīcības plāniem. Par vielu noplūdi nekavējoties ziņot Pārvaldei.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu.

3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
4. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28.pantu:
 - ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:
 - ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
 - ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai un videi;
 - avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē attiecīgās institūcijas (**t.sk. Pārvaldei pa telefoniem 67084278, 25666365, pa e-pastu: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv**), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai to seku likvidācijai.
3. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punkta un 5. pielikuma prasībām.
4. Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā Pārvaldē iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebruukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.
2. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
 - brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;

- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

TABULAS

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7.tabula

Elektroenerģija, MWh/gadā	
Izlietots	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	40
Apgaismojumam	1
Atdzesēšanai un saldēšanai	-
Vēdināšanai	-
Apsildei	-
Citiem mērķiem	-
Kopā	41

Ūdens ieguve

9.tabula

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)					Atļautais ūdens daudzums (m ³)	
	nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	ģeogrāfiskās koordinātas		ūdens saimnieciskā iecirkņa kods	teritorijas kods	diennaktī	gadā
		Z platums	A garums				
P101532 Nr.21336 (LVĢMC Datu Bāze „Urbumi”)	Pazemes ūdens ieguves urbums Nr.3 Ciemats „Saulīši”, Stopiņu novads	56°55'31,3”	24°15'20,0”	4123451	0809600	82,192	30 000

Ūdens lietošana

11. tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	-	-	-	-	-
2. No īpašniekam piederoša urbuma	30000	-	-	30000	-
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Lietus ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti (dīķis)	-	-	-	-	-
Kopā:	30000	-	-	30000	-

Piesārņojošās vielas notekūdeņos

16. tabula

Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Piesārņojošā viela, kods	Piesārņojuma samazinājuma procenti	Pēc attīrīšanas	
			Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu robežvērtība, mg/l, 24 stundās (vidēji)	tonnas gadā (vidēji)
Izplūde Nr. N100761	Suspendētās vielas 230 026	90%	<35	<0,1575
	Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 230 004	50-75%	125	0,5625
	Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP ₅) 230 003	50-70%	25	0,1125
	Kopējais slāpeklis (N _{kop}) 230 015	10-15%	atbilstoša attīrīšana	
	Kopējais fosfors (P _{kop}) 230 016	10-15%	atbilstoša attīrīšana	

17. tabula

Notekūdeņu un lietusūdeņu novadišana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Novadišanas vietas nosaukums un adrese (vieta)	Novadišanas vietas identifikācijas numurs	Novadišanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemotais ūdensobjekts			Notekūdeņu daudzums		Izplūdes ilgums (h/diennaktī; d/gadā)
		Z platums	A garums	nosaukums	ūdens saimnieciskā iecirkņa kods	ūdens caurtece (m ³ /h)	m ³ /d (vidēji)	m ³ / gadā (vidēji)	
Meliorācijas grāvis, Aroniju iela 42, Dreiliņi, Stopiņu novads	N100761	56°55'29"	24°15'10"	Meliorācijas grāvis ar tālāku izplūdi Juglas ezerā	4123451	-	12,329	4500	24 h/dnn 365 dnn/gadā

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods	dau-dzums	D-kods		
190805	Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	nav bīstami	*	NAI	20	-	20	-	-	-	-	20	20
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	nav bīstami	*	NAI	1	-	1	-	-	-	-	1	1

*NAI tilpnēs

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22. tabula

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (t/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
190805	sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	nav bīstami	autocisterna	20	autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	nav bīstami	autocisterna	1			

24. tabula

Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums		Laboratorija, kas veic analīzes
				Ieplūde	Izplūde	
NAI						
230 026	Suspendētās vielas	LVS ISO5667-10:2000	LVS EN 872	1 x ceturksnī	1 x ceturksnī	Akreditēta laboratorija
230 003	BSP ₅		LVS EN 1899-2			
230 004	ĶSP		LVS ISO 6060			
230 015	N _{kop}		LVS EN ISO 11905-1			
230 016	P _{kop}		LVS EN ISO 6878			

Pielikumi

1. pielikums

Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli):

Informācija par dokumentiem	Iesniegts Pārvaldē
SIA „Ciemats Saulīši” iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai	18.09.2017.
Pārvaldes 12.10.2017. vēstule Nr. 4.5.-10/6894	-
SIA „Ciemats Saulīši” precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai	13.11.2017.
SIA „Ciemats Saulīši” iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai	13.11.2017.
Pārvaldes 04.12.2017. vēstule Nr. 4.5.-14/7998 par iesnieguma pieņemšanu	-
Pārvaldes 07.12.2017. vēstule Nr. 4.5.-10/8116 par iesnieguma pieņemšanu	
SIA „Ciemats Saulīši” papildinformācija B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai	12.12.2017.
SIA „Ciemats Saulīši” papildinformācija ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai	12.12.2017.
Veselības inspekcijas atzinums Nr. 2.3.3-21/34239/157.	05.01.2018.

Iesnieguma kopsavilkums

1.1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu

SIA „Ciemats Saulīši” pazemes ūdens ieguvei un notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās adresē – Aroniju iela 42, Dreiliņi, Stopiņu novads.

1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja

Pēc operatora sniegtās informācijas SIA „Ciemats Saulīši” pamatdarbība ir notekūdeņu apsaimniekošana ciematā „Saulīši” izmantojot bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās BioDRY-S-25 (ar projektēto jaudu 25 m³/dnn, NAI identifikācijas Nr. A100719) un attīrīto notekūdeņu novadīšanai līdz 12,329 m³/dnn jeb 4500 m³/gadā ar izplūdi meliorācijas grāvī (identifikācijas Nr. N100761).

1.3. Ūdens patēriņš

Uzņēmums veic ūdens ieguvu izmantojot vienu pazemes ūdens ieguves urbumu Nr.1 (identifikācijas Nr. P101532, DB Nr. 21336). Plānotais ūdens patēriņš 82,192 m³/dnn jeb 30000 m³/gadā.

1.4. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums

Uzņēmumā netiek izmantotas ķīmiskās vielas vai maisījumi.

1.5. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai

Uzņēmumā netiek izmantotas bīstamas ķīmiskās vielas vai maisījumi.

1.6. Nozīmīgās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)

Kopējais notekūdeņu maksimālais daudzums, kas tiek novadīts meliorācijas grāvī – 12,329 m³/dnn; 4500 m³/gadā.

Notekūdeņu emisija izplūdē:

Piesārņojošā viela	Robežkoncentrācija mg/l	Ieplūde	Izplūde
Suspendētās vielas	35	308 ± 31	27 ± 3
BSP ₅	25	339 ± 24	11 ± 0,8
ĶSP	125	638 ± 41	63 ± 4
N _{kop}	atbilstoša attīrīšana	57,5 ± 2,9	21,9 ± 1,3
P _{kop}	atbilstoša attīrīšana	8,71 ± 0,52	0,643 ± 0,039

1.7. Atkritumu veidošanās un to apstrāde

NAI darbības rezultātā rodas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (atkritumu klase 190805) un atkritumi no smilšu uztvērējiem (atkritumu klase 190802).

1.8. Trokšņa emisijas līmenis

Uzņēmuma teritorijā nav veikti trokšņa mērījumi, sūdzības par troksni nav saņemtas.

1.9. Iespējamo avāriju novēršana


Potenciāli iespējamās avārijas ir ugunsgrēks, elektrības padeves pārtraukums un pazemes ūdeņu piesārņojums. NAI uzstādīts automātiskais signāļdevējs, kas paziņo par ugunsgrēka izcelšanos. Pazemes ūdeņu piesārņojuma gadījumā rīcība saskaņā ar izstrādāto apziņošanas shēmu.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

2.1. Nākotnes plāni

Uzņēmuma paplašināšanās vai atsevišķu procesu modernizācija netiek plānota.

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
BioDRY-S-25 (ražība līdz 25 m³/dnn)
izvietošanas shēma

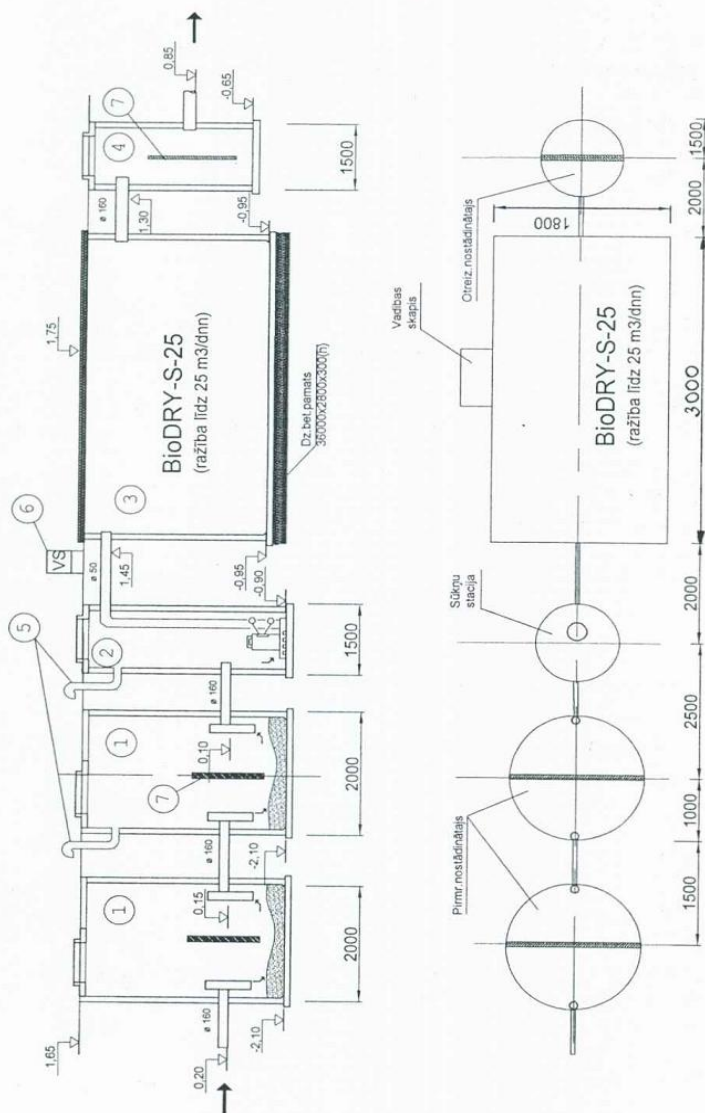

EKSPLIKĀCIJA BioDRY-S-25

1. Pirmreizējais nostādīnātājs D-2000mm (2gab)
2. Sūkņtāva ar sūkni D-1500mm
3. Attīrīšanas iekārta BioDRY-S-25 (3000x1800x2800mm)
4. Oreizējais nostādīnātājs D-1500mm
5. Ventilācijas caurule
6. Vadības skapis ar gaisa padeves kompresoru
7. Koka starpsiena

DRAFTS & ITO Projektu grupa
Volei 2
Rīga, LV-1007
Tel. 7 467600
Fax. 7 892451



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

Nr. 2.3.3-21/34239/

Uz 08.12.2017. Nr. 4.5-10/8114

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa (turpmāk- Inspekcija), izvērtējot SIA „CIEMATS Saulīši” iesniegumus par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BioDRY-S-50, BioDRY-S-35/40 un BioDRY-S-15 „Saulīšos” un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām BioDRY-S-25 Aroniju ielā 42, Dreiliņos, Stopiņu novadā konstatē, ka atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas Tehniskās apbūves teritorijā (TA) un Dabas un apstādījumu teritorijā (DA). Ciemata apgādei ar dzeramo ūdeni tiek izmantots viens artēziskais urbums.

Inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- iekārtot un ievērot aizsargjoslas ap ūdens ieguves urbumu saskaņā ar 2004. gada 20. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu likuma 9. un 39. pantu;
- nodrošināt iegūtā ūdens kvalitāti, veikt ūdensapgādes sistēmas iekārtu dezinfekciju saskaņā ar 2017. gada 14. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
- ievērot aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. un 55. panta prasībām;
- nepārsniegt Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punktā minēto mērķlielumu;
- nodrošināt notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši 2010. gada 28. oktobra Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 19. panta prasībām.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Irina Talanova, 67081640
irina.talanova@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2